

事 務 連 絡
平成28年7月14日

都県液化石油ガス法担当者 各位

関東東北産業保安監督部 保安課長

L P ガス漏洩事故防止の周知について（依頼）

本年6月、埼玉県内において消費者宅に設置されたL P ガス供給設備の集合装置から、L P ガスが漏洩する事故が発生した旨の報告を受けました。

調査した結果、当該事故は製造段階での不具合により生じたものであり、当該製品と同様の不具合のある製品が出荷され使用されている可能性があることが判明しました。

当該製品は、製造者により回収作業中であり、この度の事故において人的被害及び物的被害は生じていないものの、不具合のある製品が使用されていた場合、同様にL P ガスの漏洩が発生し、人的被害及び物的被害が発生することも危惧されます。

つきましては、管内の事業者・団体に対し、当該製品の使用の有無の調査、使用されていた場合の改修など、事故防止対策について万全を期すよう周知していただきますようお願いいたします。

なお、本件については、別添のとおり当部ホームページ（<http://www.safety-kanto.meti.go.jp/>）に情報掲載しております。

（本件のお問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部保安課長 西野

担当者 山本、森山

電話：048-600-0294（ダイヤルイン）

〈参考〉当該製品の山梨県への出荷はありません。

平成28年7月14日
関東東北産業保安監督部

LPガス供給設備の集合装置からのLPガス漏洩事故について（注意喚起）

本年6月、埼玉県内において消費者宅に設置されたLPガス供給設備の集合装置から、LPガスが漏洩する事故が発生した旨の報告を受けました。

調査した結果、当該事故は製造段階での不具合により生じたものであり、当該製品と同様の不具合のある製品が出荷され使用されている可能性があることが判明しました。

当該製品は、製造者により回収作業中であり、この度の事故において人的被害及び物的被害は生じていないものの、不具合のある製品が使用されていた場合、同様にLPガスの漏洩が発生し、人的被害及び物的被害が発生することも危惧されます。

については、LPガス販売事業者等におかれましては、下記製品の使用の有無を調査し、使用していた場合は改修する等、本件に係る事故防止に万全を期して頂きますようお願いいたします。

記

製造元：富士工器株式会社（法人番号 4180001040230）

所在地：愛知県名古屋市中区新栄二丁目9番11号

製品名：簡易型集合装置

型式：標準型 HE4-8、HE4-10

ロット番号及びシリアル番号：別紙の表を参照

<事故の概要>

平成28年6月11日（土） 埼玉県内のLPガス消費者宅におけるLPガスの漏洩事故

破裂音のような音がしたため、LPボンベを確認したところ、集合装置の予備のボンベ側接続部の被覆が破れており、異臭がした。

調査したところ、当該集合装置の接続箇所から漏洩したガスが被覆内にたまり破裂したものと推定された。

また、当該集合装置は、製造段階において生じた不具合の処置に際し、気密試験の検査済品の中に未検査品が含まれて出荷されたことが判明した。



（本発表資料のお問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部保安課長 西野


担当者 山本、森山

電話：048-600-0294（ダイヤルイン）


簡易型集合装置 HE4-8T/10T対象交換品

①調整器のロット番号および簡易型集合装置（簡易ヘッダー）のロット番号を確認して下さい。

簡易型集合装置の外観

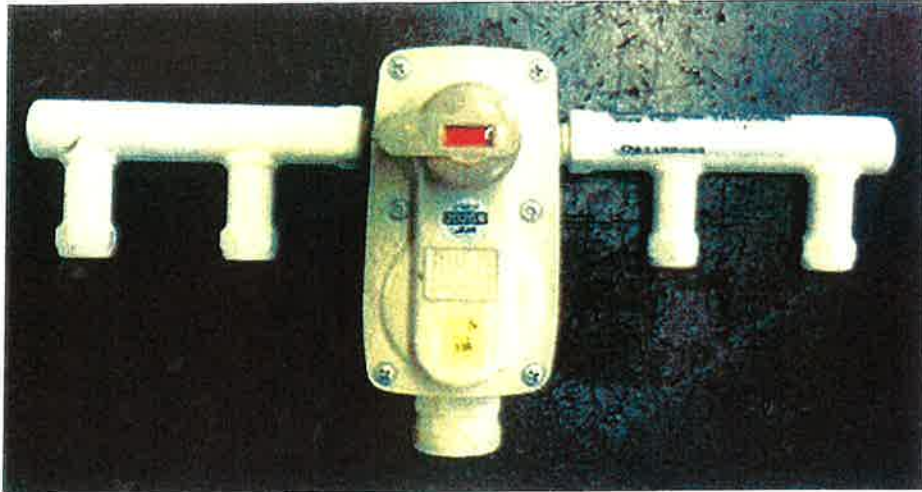

対象ロット番号確認箇所

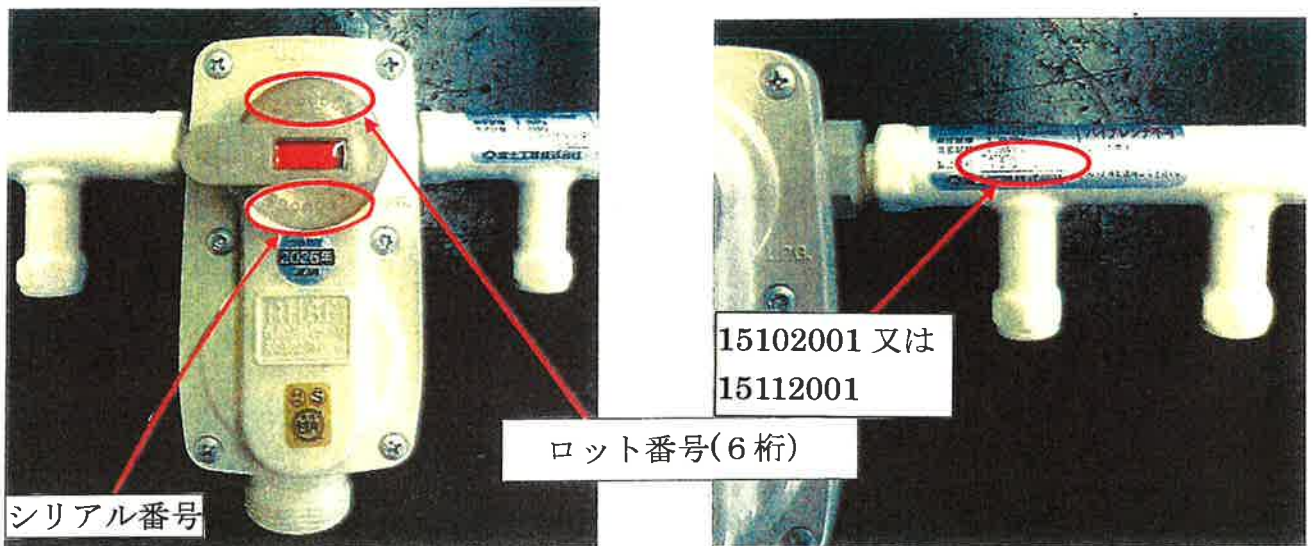

②簡易型集合装置（簡易ヘッダー）の対象ロット番号は以下の通りです。

- ・ 15102001
- ・ 15112001

※次頁表のロット番号及びシリアル番号の集合装置が交換対象となります。

簡易型集合装置(HE4-8、HE4-10)

※型式記号順

簡易ヘッダーのロット	型式	ロット番号		シリアル番号		
15102001	HE4-8TPS	1510	02	2961	～	2973
		1511	03	0054	～	0063
	HE4-8TPH	1510	02	2881	～	2960
		1510	02	2974	～	3000
		1511	03	0001	～	0053
		1511	03	0064	～	0097
		1509	04	2142	～	2200
	HE4-10TPS	1510	02	0147	～	0150
		1510	02	0154	～	0159
	HE4-10TPH	1510	02	0140	～	0146
		1510	02	0151	～	0153
	HE4-10ATPS	1509	01	0430	～	0430
	HE4-10ATPH	1509	01	0428	～	0429
		1509	01	0440	～	0440
15112001	HE4-8TPS	1512	01	0056	～	0065
		1511	04	2904	～	2905
		1511	05	1466	～	1475
	HE4-8TPH	1512	01	0001	～	0055
		1512	01	0066	～	0126
		1511	03	0098	～	0120
		1511	04	2801	～	2903
		1511	04	2906	～	3000
		1511	05	1401	～	1465
		1511	05	1476	～	1500
	HE4-10TPS	1510	02	0213	～	0215
		1510	02	0231	～	0232
		1510	02	0238	～	0240
		1510	02	0263	～	0263
		1510	02	0284	～	0293
		1510	02	0298	～	0300
	HE4-10TPH	1510	02	0211	～	0212
		1510	02	0217	～	0220
		1510	02	0233	～	0237
		1510	02	0261	～	0262
		1510	02	0264	～	0270
		1510	02	0281	～	0283
		1510	02	0294	～	0297
	HE4-10TP	1510	02	0216	～	0216
	HE4-10ATP	1509	01	0444	～	0444

簡易型集合装置(HE4-8、HE4-10)

※シリアル番号順

簡易ヘッダーのロット	型式	ロット番号		シリアル番号		
15102001	HE4-10ATPH	1509	01	0428	～	0429
	HE4-10ATPS	1509	01	0430	～	0430
	HE4-10ATPH	1509	01	0440	～	0440
	HE4-10TPH	1510	02	0140	～	0146
	HE4-10TPS	1510	02	0147	～	0150
	HE4-10TPH	1510	02	0151	～	0153
	HE4-10TPS	1510	02	0154	～	0159
	HE4-8TPH	1510	02	2881	～	2960
	HE4-8TPS	1510	02	2961	～	2973
	HE4-8TPH	1510	02	2974	～	3000
	HE4-8TPH	1511	03	0001	～	0053
	HE4-8TPS	1511	03	0054	～	0063
	HE4-8TPH	1511	03	0064	～	0097
	HE4-8TPH	1509	04	2142	～	2200
15112001	HE4-8TPH	1512	01	0001	～	0055
	HE4-8TPS	1512	01	0056	～	0065
	HE4-8TPH	1512	01	0066	～	0126
	HE4-10ATP	1509	01	0444	～	0444
	HE4-10TPH	1510	02	0211	～	0212
	HE4-10TPS	1510	02	0213	～	0215
	HE4-10TP	1510	02	0216	～	0216
	HE4-10TPH	1510	02	0217	～	0220
	HE4-10TPS	1510	02	0231	～	0232
	HE4-10TPH	1510	02	0233	～	0237
	HE4-10TPS	1510	02	0238	～	0240
	HE4-10TPH	1510	02	0261	～	0262
	HE4-10TPS	1510	02	0263	～	0263
	HE4-10TPH	1510	02	0264	～	0270
	HE4-10TPH	1510	02	0281	～	0283
	HE4-10TPS	1510	02	0284	～	0293
	HE4-10TPH	1510	02	0294	～	0297
	HE4-10TPS	1510	02	0298	～	0300
	HE4-8TPH	1511	03	0098	～	0120
	HE4-8TPH	1511	04	2801	～	2903
	HE4-8TPS	1511	04	2904	～	2905
	HE4-8TPH	1511	04	2906	～	3000
	HE4-8TPH	1511	05	1401	～	1465
	HE4-8TPS	1511	05	1466	～	1475
HE4-8TPH	1511	05	1476	～	1500	